

道の駅阿武町施設整備工事 レストラン・温泉棟

13.03.15 1階平面詳細図


050 S・1:50

(有) 旭設計事務所
一級建築士登録第154009号
三村 夏彦

特記事項

■地中委貫通構法 (位置については、設備例と協議の上構造物の了承を経て決定とする。)
1.2φ 3箇所
1.5φφ 1.5箇所

■RC壁開口補強 (1階) (位置については、設備例と協議の上構造物の了承を経て決定とする。)
2.5φφ 8箇所
300×200: 3箇所
400×250: 2箇所
400×300: 3箇所
400×400: 3箇所
1800×300: 1箇所

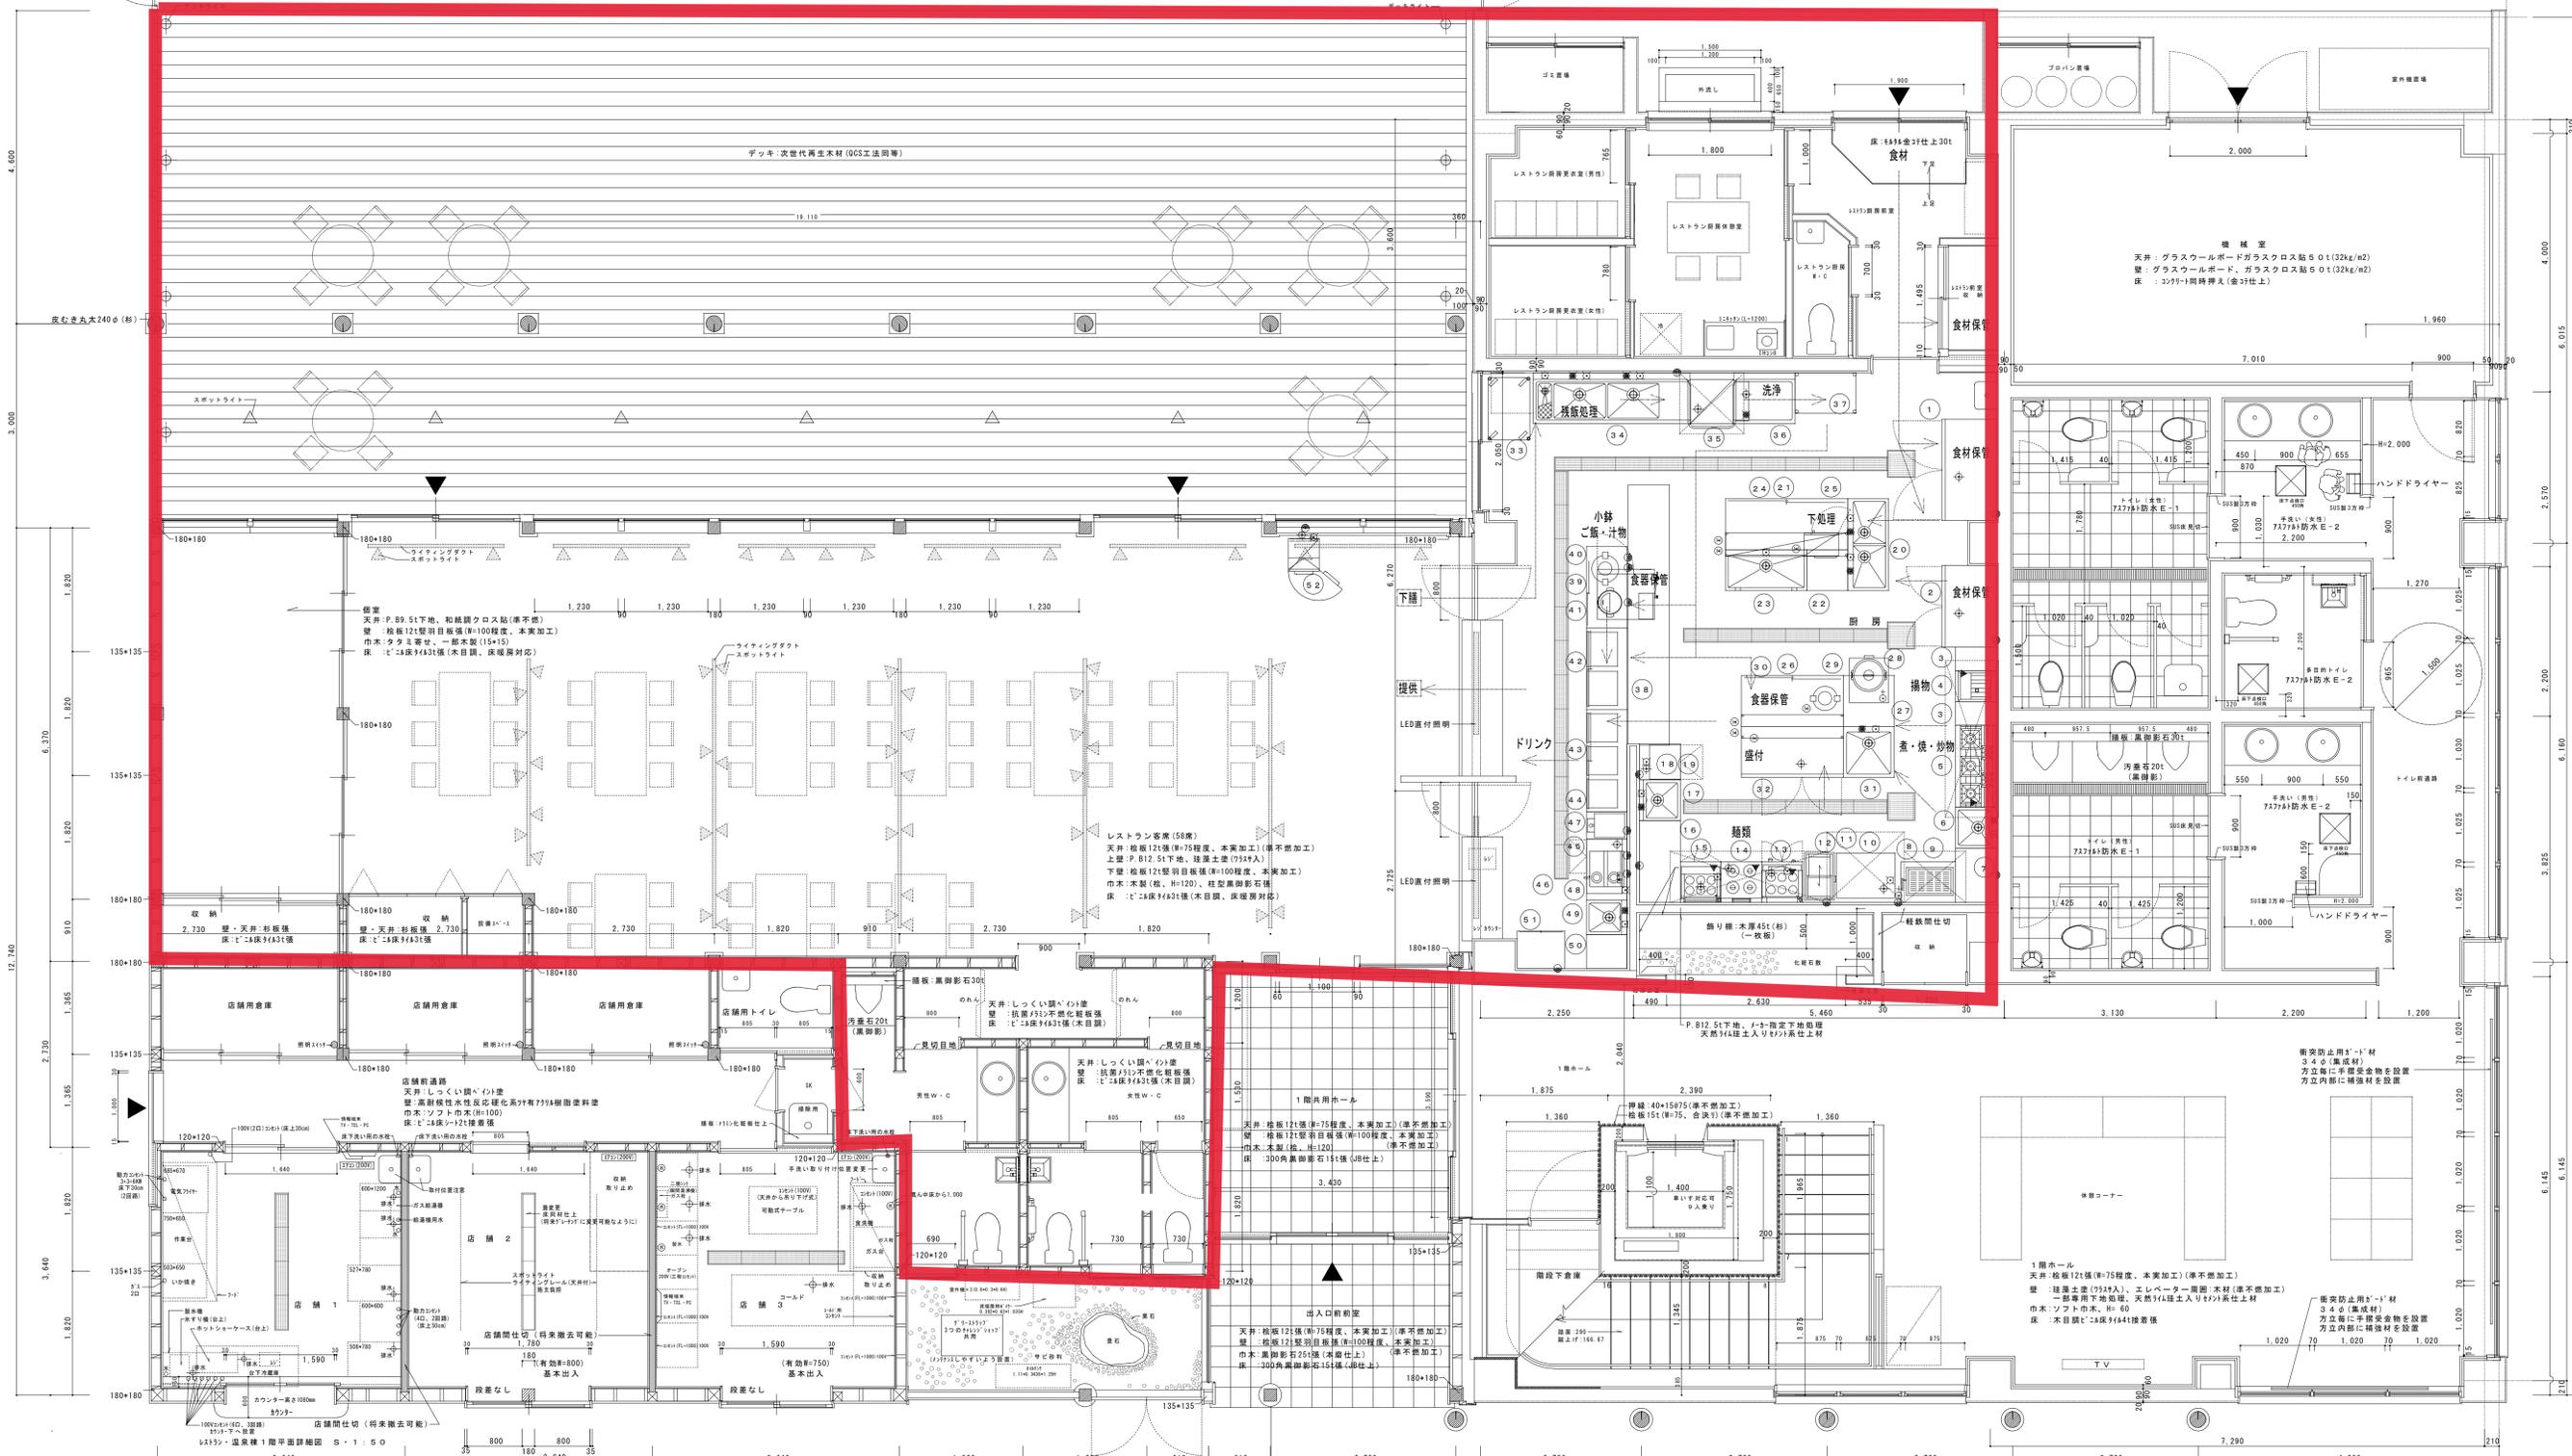

店舗 1~3
天井:高耐熱性水性反応硬化系77916樹脂塗料
壁:高耐熱性水性反応硬化系77916樹脂塗料
床:無溶剤形28'9樹脂塗料 (平滑工法)
市木:黒脚石251(黒脚石) (H=160)

店舗用倉庫
天井:杉板121(黒脚石) (H=100程度、合サリ加工)
壁:杉板121(黒脚石) (H=100程度、合サリ加工)
床:杉板121(黒脚石) (H=100程度、合サリ加工)
市木:黒脚石251(黒脚石) (H=160)

店舗用トイレ
天井:しゅくい調べい塗
壁:珪藻石31(珪藻石) (H=120)
床:杉板121(黒脚石) (H=100程度、合サリ加工)

男性・女性W・C
天井:しゅくい調べい塗
壁:珪藻石31(珪藻石) (H=120)
床:杉板121(黒脚石) (H=100程度、合サリ加工)

階段下倉庫
天井:2x91打放し仕上げ
壁:杉板121(黒脚石) (H=100程度、合サリ加工)
市木:黒脚石251(黒脚石) (H=160)
床:黒脚石251(黒脚石) (H=160)

皮むき丸太240φ(8)

柱型:互砂利出し仕上げ